



- LEGENDA**
- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE
 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE INSTALADO NO ENTREPISO
 - LEITO ARAMADO PARA AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA, GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE INSTALADO SOB O PISO ELEVADO. DIMENSÕES: .XXX X XXX mm.
 - SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE INSTALADO EM CORREDORES FRIOS.
 - SENSOR DE LÍQUIDO.
 - TRIMPOT.
 - CONTROLE PARA NETWORK.

- NOTAS**
- 1 - O PROJETO DE INFRAESTRUTURA DEVERÁ SER SUBMETIDO À EMPRESA FORNECEDORA DOS EQUIPAMENTOS E APROVAÇÃO ANTES DE SER EXECUTADO.
 - 2 - TODAS MEDIDAS DEVERÃO SER CHECADAS "IN LOCO".
 - 3 - PREVER TODAS DERIVAÇÕES DE ELETRODUTO COM ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SUPERVISÃO.
 - 4 - ELETRODUTOS SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO SERÃO DE Ø 1".
 - 5 - OS SENSORES DE UMIDADE E TEMPERATURA SERÃO INSTALADOS SOMENTE NOS CORREDORES FRIOS (ONDE HÁ O INSULFLAMENTO DE AR PELO PISO).
 - 6 - OS SENSORES DE HÍDRÓGENO SERÃO INSTALADOS SOMENTES NAS SALAS DE BATERIAS PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTOS DAS MESMAS.


1 PLANTA DE AUTOMAÇÃO
1:50

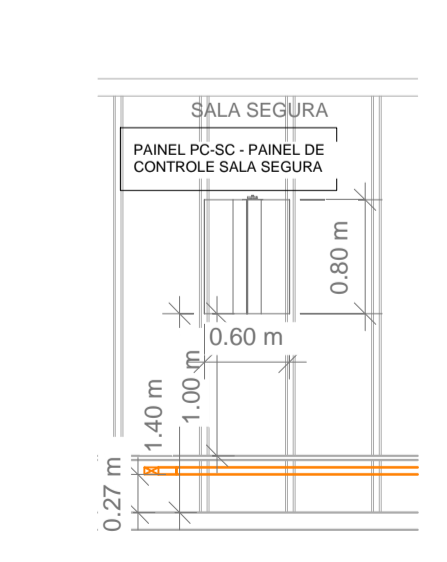


2 VISTA FRONTAL PC-SC
1:50

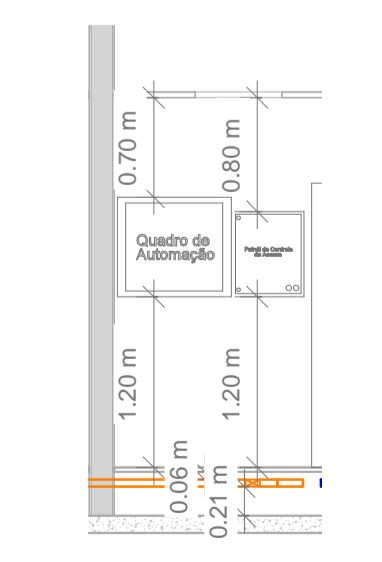


3 VISTA FRONTAL QC-AUT-01
1:50

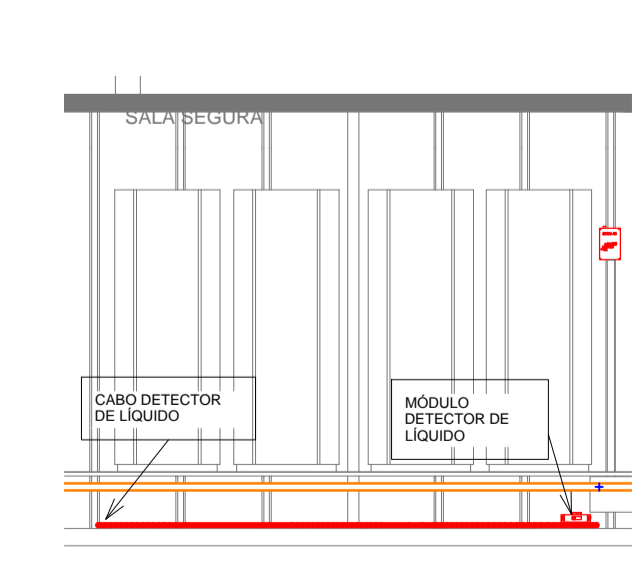

4 DETECTOR DE LÍQUIDO
1:50

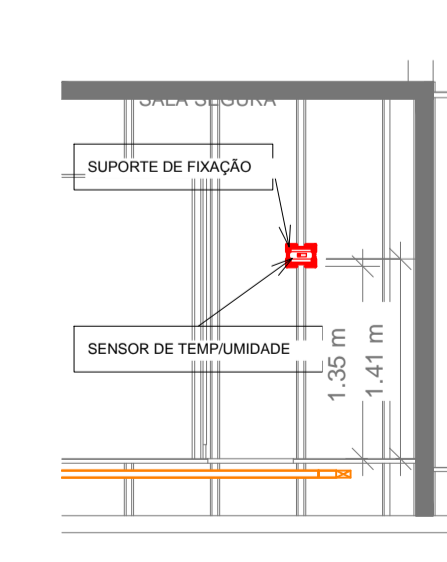

5 SENSOR DE TEMPERATURA SALA SEGURA
1:50

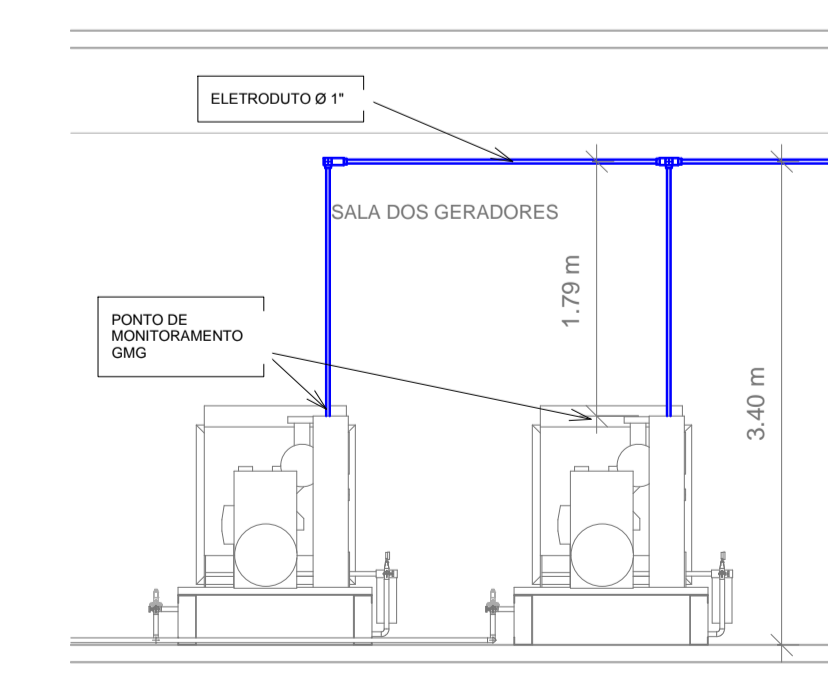

6 DETALHES DE INSTALAÇÃO PONTOS GMG
1:50

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-------|---------|
| A | EMIÇÃO INICIAL | Neri | JUL2017 |
| Rev. | Discriminação | Resp. | Data |
| Eng. NERI PLUHAR PESCADOR | crea 041.997-RS | | |
| Eng. JOSÉ MACLEU DA SILVA | crea 120.424-SP | | |

EXECUÇÃO
PROPRIETÁRIO

CERTILUM
SUA CONDIÇÃO DE CANCELADO Nº 889
TEL: (51) 3301-3305
CNPJ: 08.043.870
Site: www.certilum.com.br

JFPE - JUSTIÇA FEDERAL PERNAMBUCO
RECIFE/PE
SEGURANÇA TÉRREO
PLANTA DE AUTOMAÇÃO

PJ nº 05
Prazo de 08/09
Fase A Versão A

Desenho: Data JULHO2017 Esc: 1:50
Coordenador: Arquivo: JFPE_SEG_F08_AUTOMAÇÃO_V01.dwg